

宿泊所管理マニュアル

三重大学大学院生物資源学研究科
附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター
附帯施設農場

目次


○宿泊所フロアマップ	P1
○電気のトラブル(停電)	P2
○ガスのトラブル	P3
○水のトラブル	P4
○備付の災害用品等	P5
○緊急時連絡先	P6
○病院マップ	P7




宿泊所フロアマップ



1F

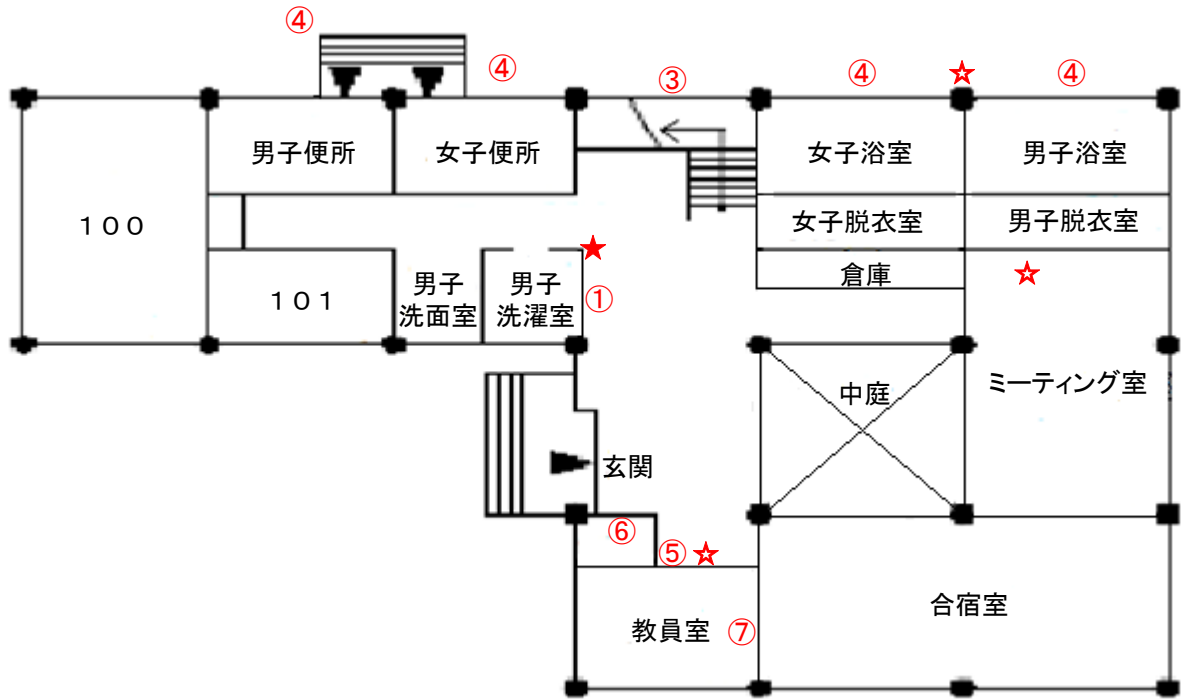

2F

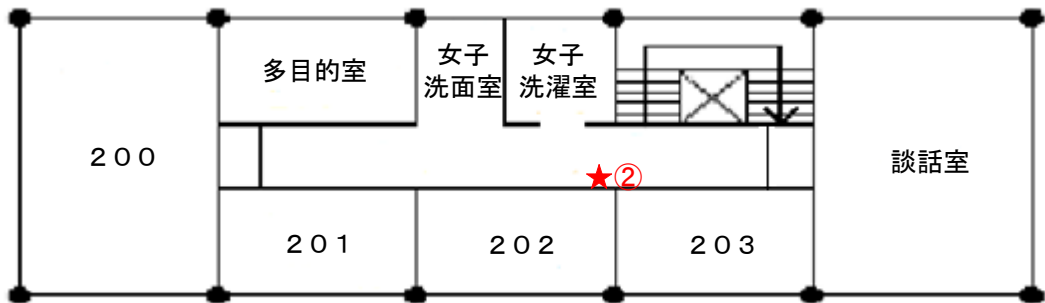

凡例

- ★ 消火器
- ★ 消火器+火災報知器
- ① 1F分電盤
- ② 2F分電盤
- ③ プロパンガスメータ
- ④ 止水弁
- ⑤ 電話機
- ⑥ 火災受信盤
- ⑦ 懐中電灯

○電気のトラブル(停電)

・宿泊所内のブレーカー確認

1階と2階それぞれのフロアに分電盤が設置されています。

1階の分電盤(①)は玄関横に、2階の分電盤(②)は202号室と203号室の間にあります。



(再始動)

分電盤の各ブレーカースイッチの位置が正しく「ON」になっているかを確認する。(スイッチの位置が少しずれている場合もあるので、正しい位置に入れ直す。)

この方法で復旧できる場合は、電力使用が一箇所に集中していることが原因と考えられるので、使用量を減らすか、分散してください。

※ブレーカーを確認しても復旧しない場合は、中部電力に連絡する。
(連絡先は6頁参考)

○ガスのトラブル

宿泊所北側面にプロパンガスメーター(③)があります。



(地震発生時)

大きな地震が起きた時は、ガスメーター横の栓を閉めてください。

(再始動)

ガスの臭いがしないか、機器の破損はないか等の安全確認後、メーター左上の黒いキャップを外してボタンを押す。

※復帰しない場合は、復帰を繰り返さず東邦液化ガス(株)に連絡する。(連絡先は6頁参考)

○水のトラブル

宿泊所北側に止水弁(④)が4つあります。



(水が止まった・出ない)

止水弁が開いていることを確認する。それでも解決しない場合は、宇陀水道に連絡する。(連絡先は6頁参考)

(水が止まらない)

蓋を開けて、中のバルブを閉める。どの止水弁がトラブル発生箇所と対応しているかわからないので、バルブを閉めた後に水が止まったことを確認する。その後、宇陀水道に連絡する。(連絡先は6頁参考)

○備付の災害用品等

・固定電話

教員室前にあります。外線を掛ける場合は、ゼロ発信してください。各所連絡先は次頁参照。

※緊急時以外は使用しないでください

⑤



・火災受信盤

教員室入口の右手側の壁にあります。警報が鳴っているときは、警報を止めてから原因を確認してください。

⑥



・懐中電灯

教員室にあります。乾電池式の懐中電灯が2個置いてあります。

⑦



附帯施設農場宿泊所緊急時連絡先

附帯施設農場事務室

〒514-2221 三重県津市高野尾町2072-2
TEL 059-230-0044（内線 22 又は 25）


公共機関一覧

病院	高野尾クリニック	059-230-3788
	救急医療センター（医療機関の紹介）	059-256-1199
	津市夜間成人応急診療所（19:30-23:00）	059-229-3303
消防署	火災・救急・救急車に関する要請	119
	津市消防本部	059-254-0119
	津市北消防署	059-232-3092
警察署	通信指令センター	110
	津警察署	059-213-0110
	高野尾警察官駐在所	059-230-0016
電気	中部電力 津営業所	0120-985-310
	中部電力 三重支店	059-226-5555
電話	NTT（電話の故障等に関する相談）	113
ガス	東邦液化ガス（株）	059-234-3811
水道	宇陀水道	059-268-1028

病院マップ

高野尾クリニック

〒514-2221 津市高野尾町1890-76

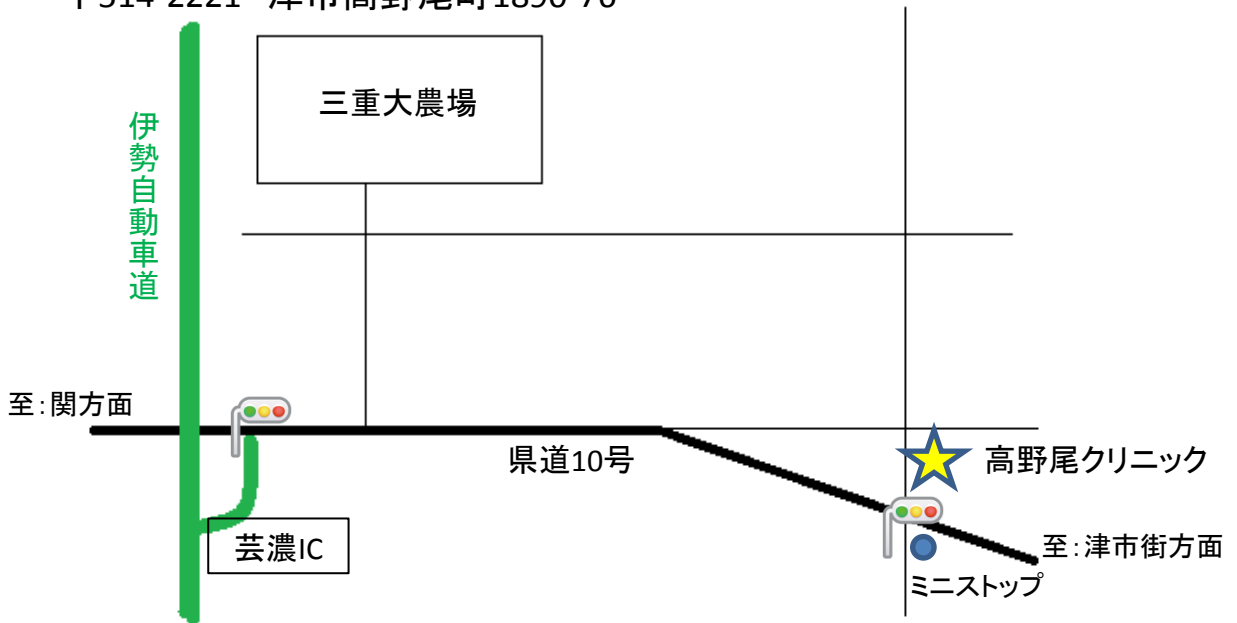

津市夜間成人応急診療所

〒514-0035 津市丸の内23-1リージョンプラザ1F





三重大学大学院生物資源学研究科
附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター附帯施設農場
〒514-2221 三重県津市高野尾町2072-2
TEL: 059-230-0044 FAX: 059-230-1463
URL: <http://www.bio.mie-u.ac.jp/academics/undergraduate/facilities/fcs/farm/>

2015年5月14日 作成
